


インバータ

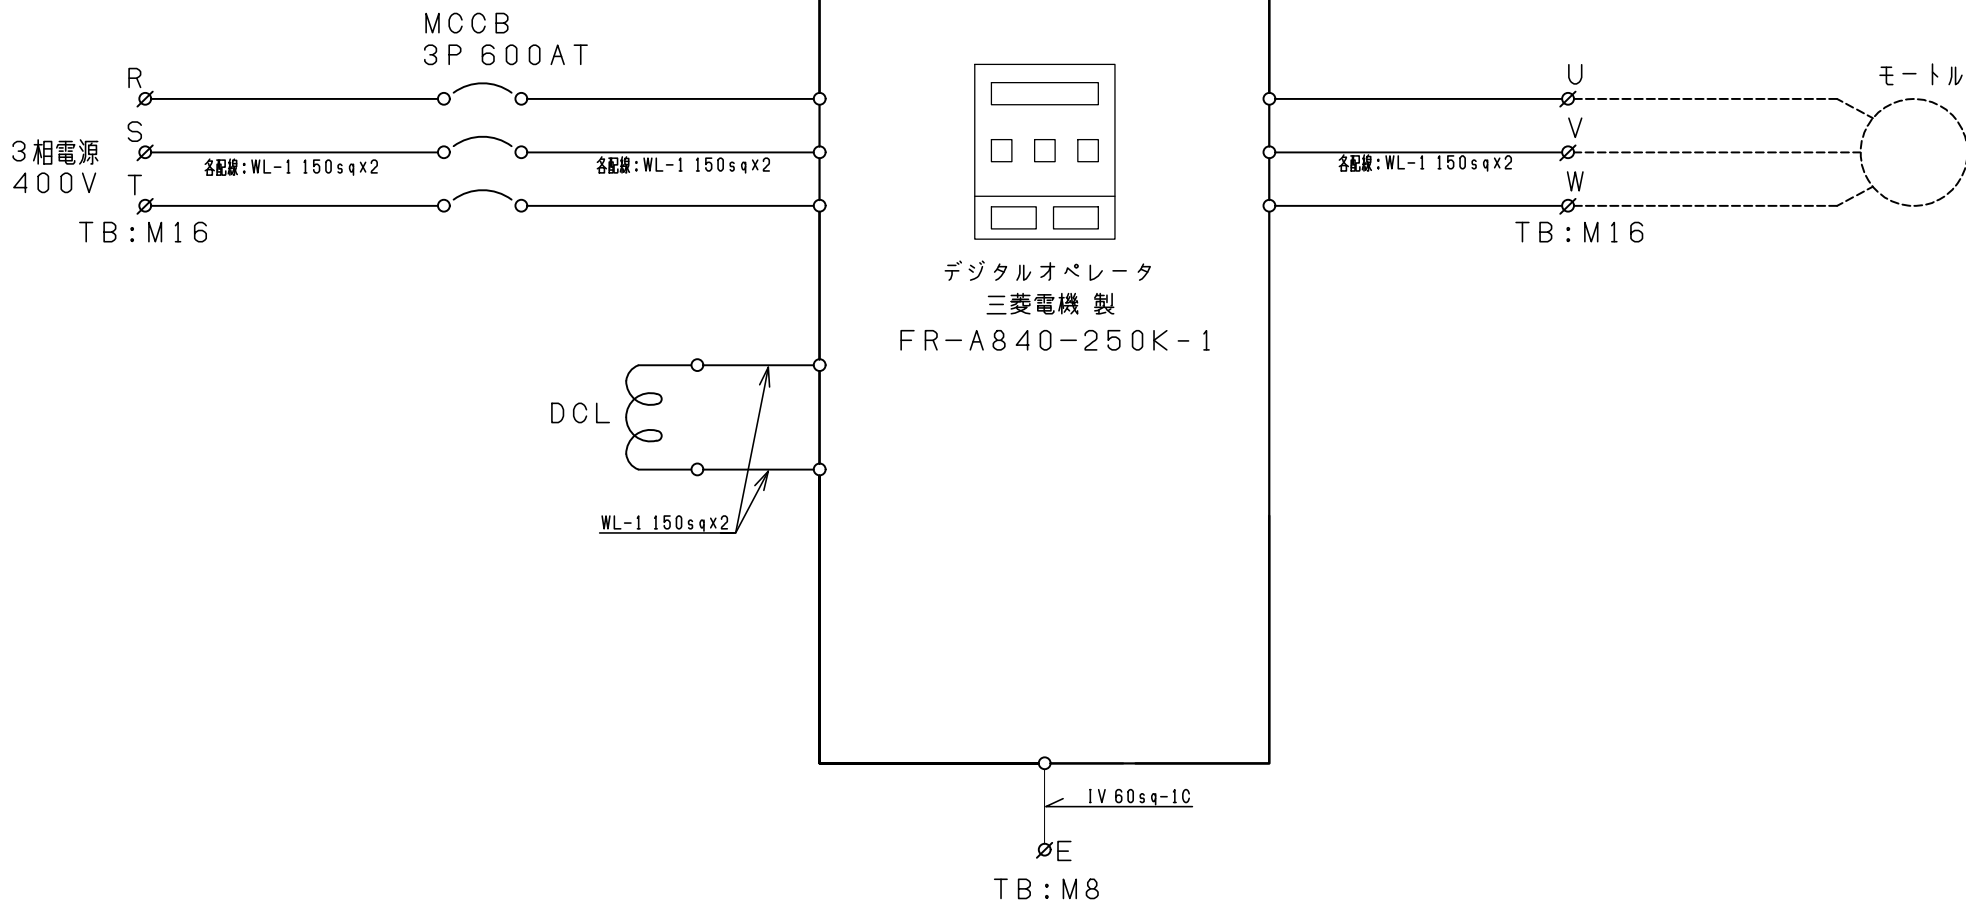

- ※ 1, 放熱のために必ず制御盤の前面扉を開けて運転してください。
- ※ 2, デジタルオペレータをリモート操作する時は、備え付けの通信ケーブルを使用してください。

記号	変更記事	日付	製図	単位	日付	件名	品名	製番
△			大塚		20.09.29		250kW 400V 屋内用インバータ盤	機番
△					NTS	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名	SHT.NO
△			20.09.29				接続図	01