


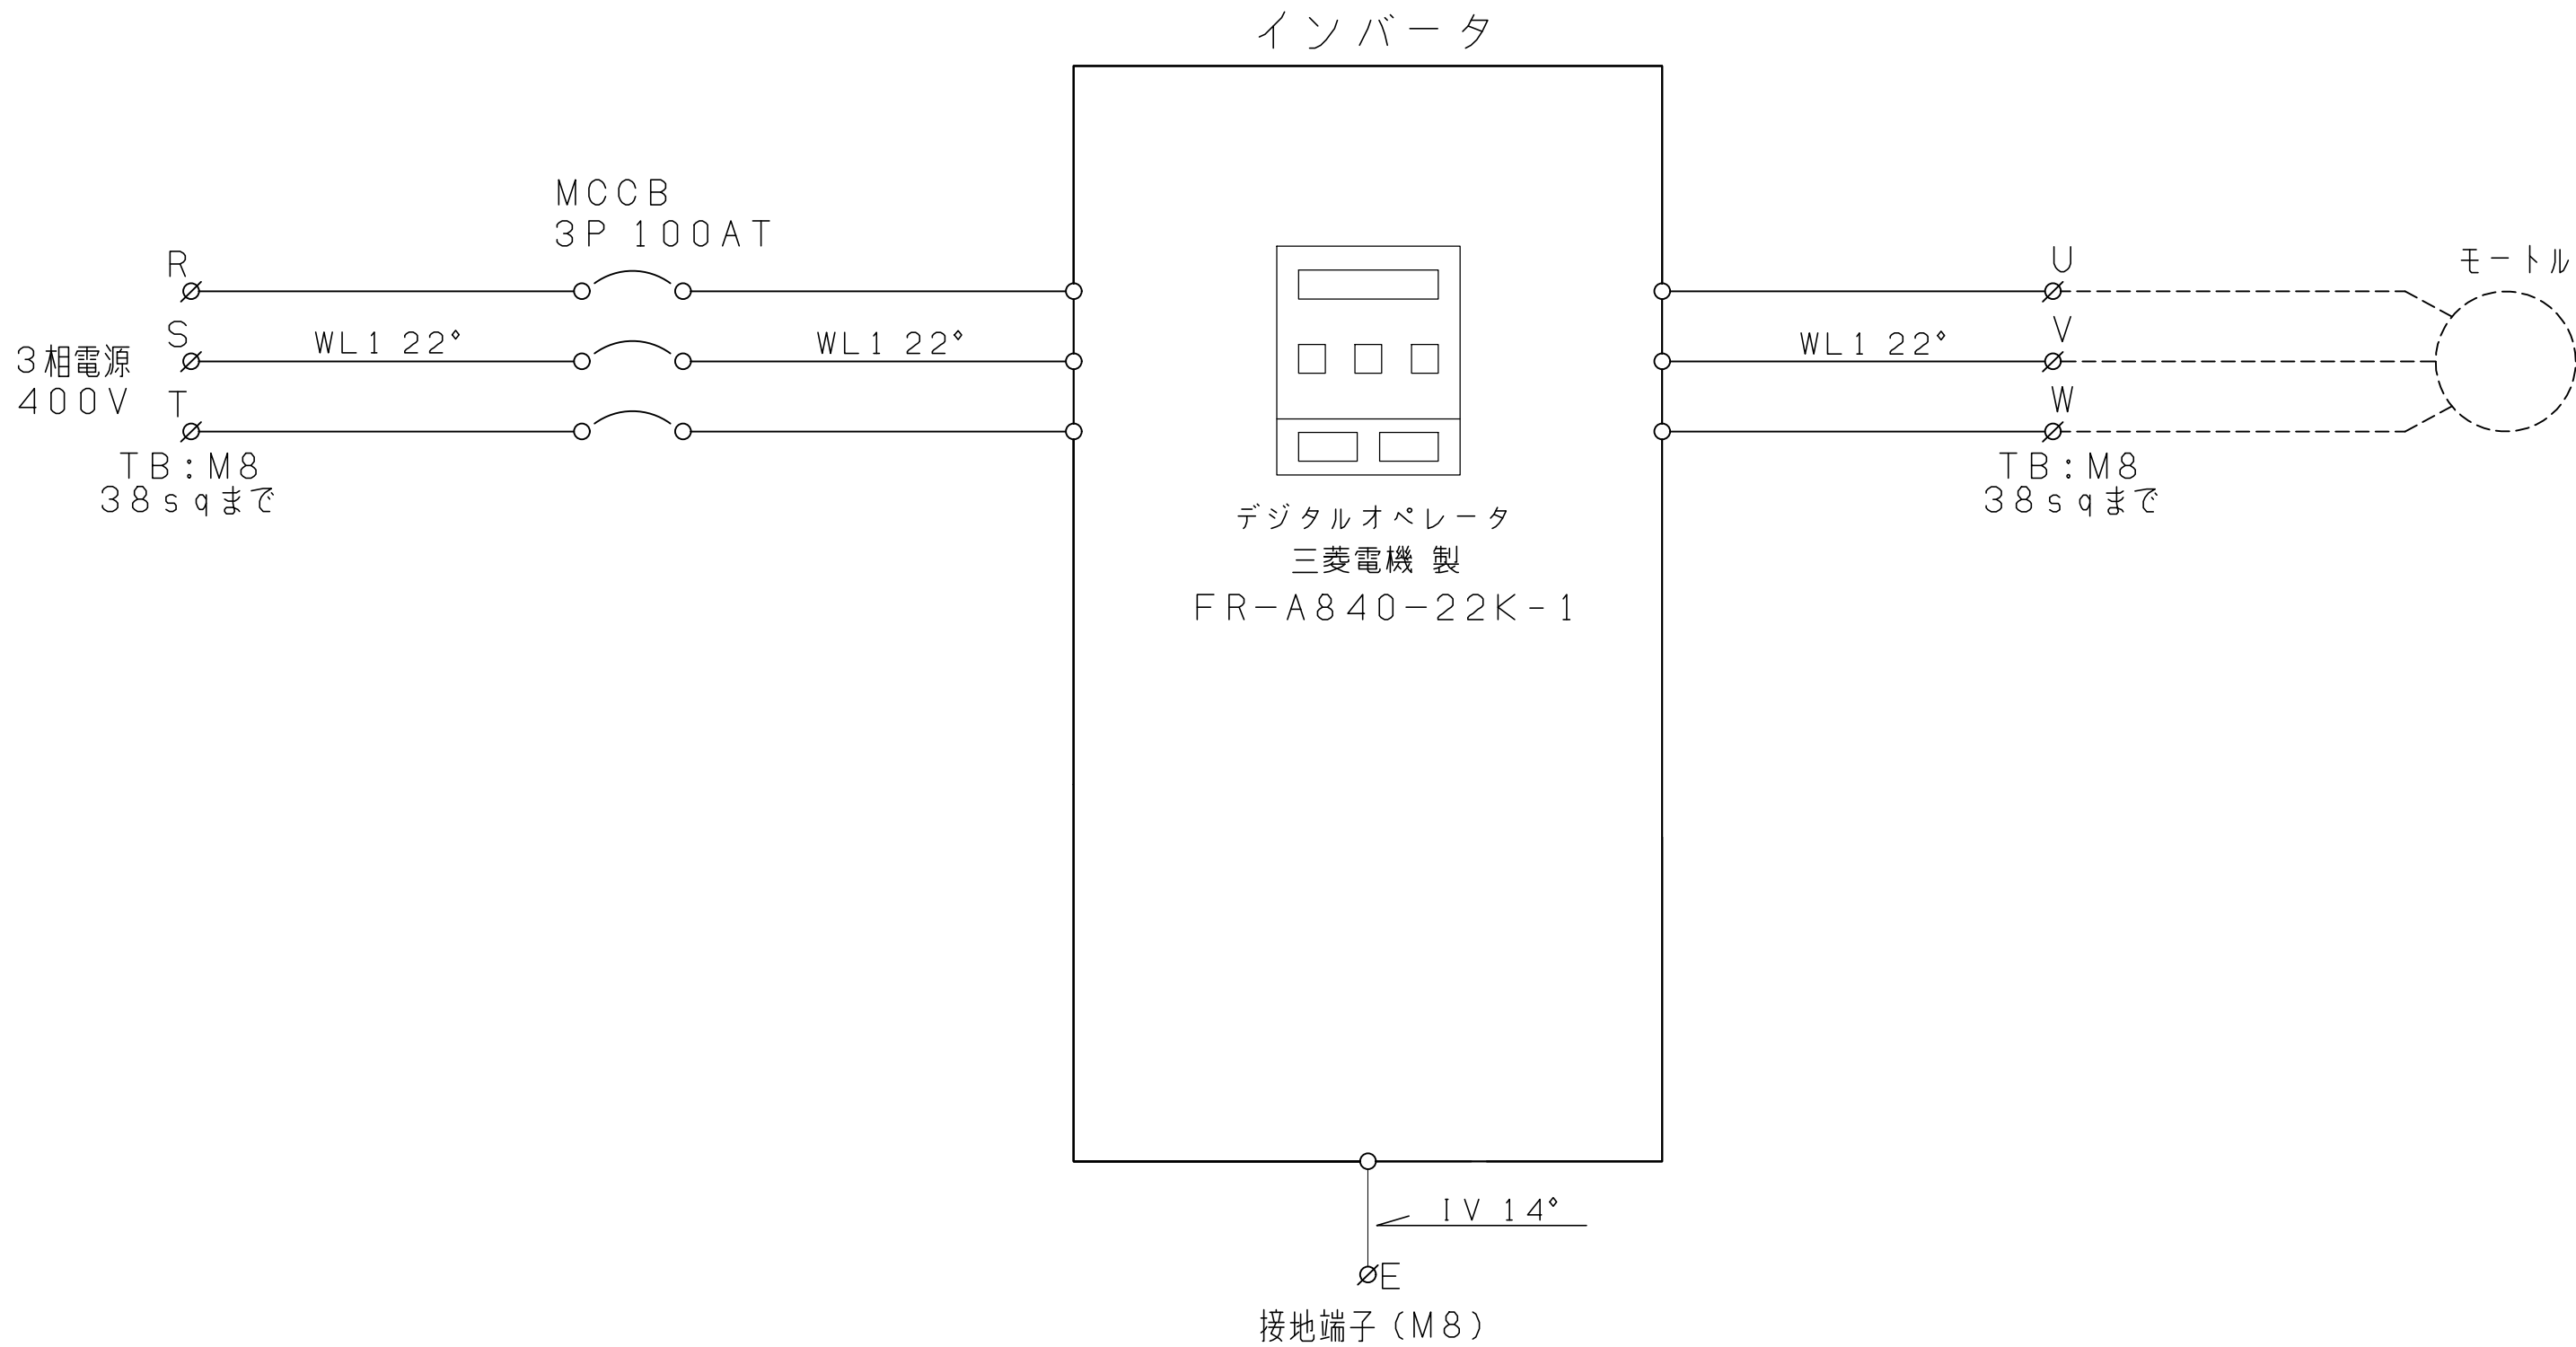

※ 放熱のために必ず制御盤の前面扉を開けて
運転してください。

記号	変更記事	日付	製図	単位	日付	件名	品名	製番
△			大塚		21.05.28	殿	22kW 400V 屋内用インバータ盤	機番
△					NTS	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名 接続図	SHT.NO 01
△			26.09.07					