御参考図

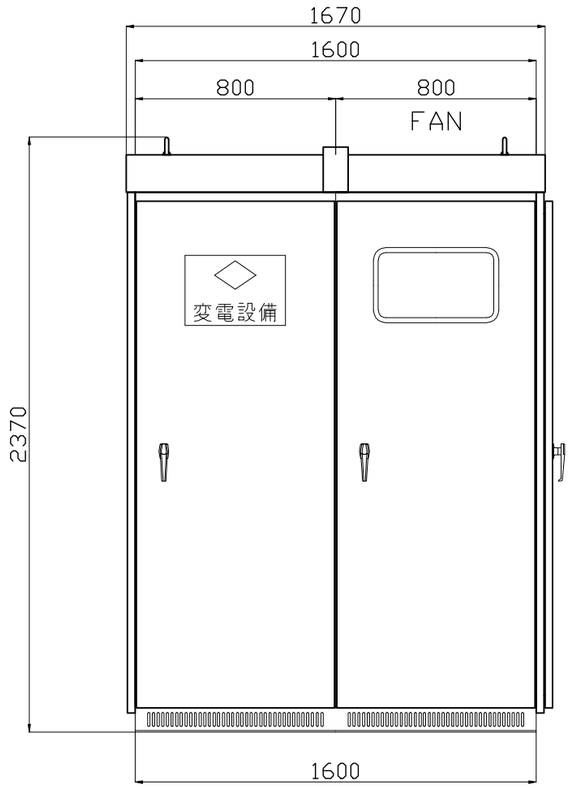

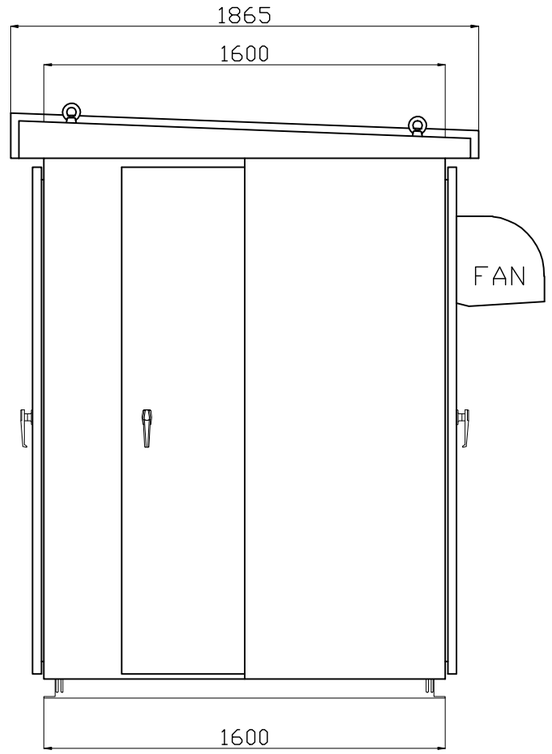

注（１）　基礎ボルトはキュービクルを設置後埋め込んで下さい。
（２）　塗装色　５Ｙ７／１　です。
（３）　ケーブル引込口と排水口から小動物が入らないようにして下さい。
（４）　概算重量　　kg

記号	変更記事	日付	承認	検図	製図	単位	日付	件名	品名	製番
1			北村	北村	大塚	mm	10. 12. 14	ケースタイプ２３　殿	キュービクル式高圧受電設備	
2						尺度		奥村電機株式会社	図名	機番
3						NTS		OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	外形・基礎図	SHT.NO 02
4			10. 12. 14	10. 12. 14	10. 12. 14					