

図面番号 DRAWING NO.
4DD02445902N
 工場管理番号 ORDER NO.
M231DXOHM



K51QL422000
 2022.11.14

REV	日付 DATE
検認 APPROVED	
変更 REVISED	
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	

御注文元 殿
 納入先 殿
 用途 ブロワ
 台数 1台

注意

回転制御範囲が広い為、制御範囲内に共振点が存在する可能性があります。
 現地運転時に共振点が確認された場合は、インバータの周波数ジャンプ機能により、共振点をジャンプ願います。

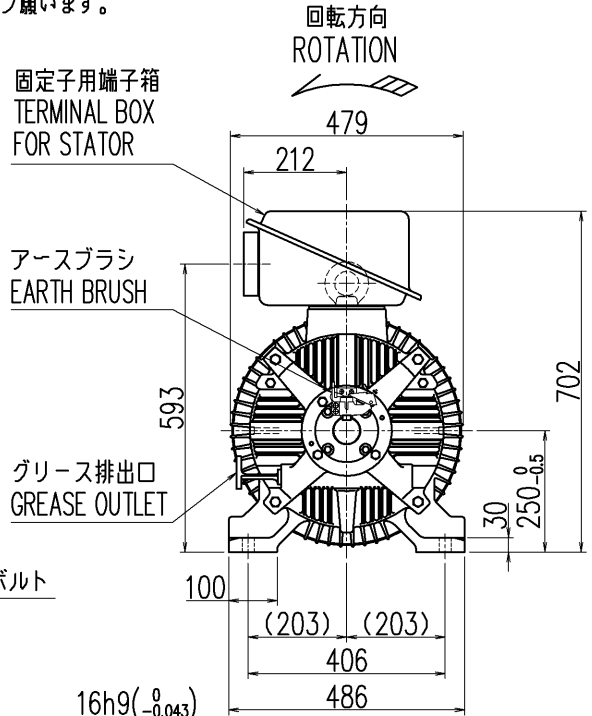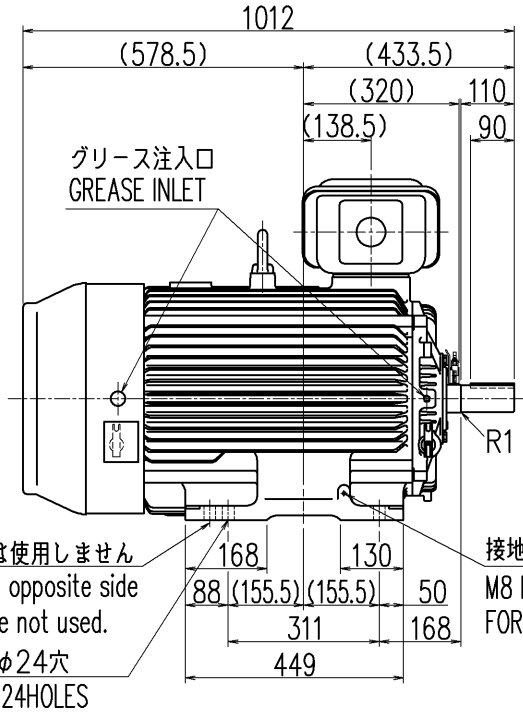

- 備考
 1. 最高冷媒温度: 40℃
 2. リード本数: 12本
 3. 塗色: N7
 4. 使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2
 5. 規格: JIS C 4213/JEC-2110: 2017
 6. 効率クラス: IE3/IE2/IE3/IE3/IE2/IE3 (正弦波電源駆動時)
 7. 端子箱構造図: C4X0336-C
 8. 始動方式: インバータ (商用切替運転: Y-Δ)
 9. 定格電流: 260/256/236/130/128/118A
 10. 設置場所: 屋外
 11. 結合方式: 直結
 12. インバータ駆動VVVF制御: 二乗低減トルク

13. 制御範囲: 6~60Hz時、トルク基準周波数: 60Hz
 14. 制御範囲: 6~50Hz時、トルク基準周波数: 50Hz
 15. 配線工事施工時の注意事項: CRC-XA181-A
 16. アースブラシ: 付 (定期的交換が必要です)



定格出力 RATED OUTPUT 75 kW	極数 POLES 2	定格電圧 RATED VOLTAGE 200/200/220 400/400/440 V	定格周波数 RATED FREQ. 50/60/60 50/60/60 Hz	定格回転速度 RATED SPEED 2970/3560/3565 2970/3560/3565 min ⁻¹	軸受 BEARING 負荷側 D.E. 6312C3 反負荷側 N.D.E. 6312C3	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 520kg
形式 TYPE-FORM SF-THE30	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS 155 (F)	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 250SC	保護方式 PROTECTION IP44		

出図先 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION TMEIC TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION	コード プレミアム効率シリーズ CODE 250SC		名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
	作成日 DATE '22.11.14	尺度 SCALE NTS	単位 UNITS mm	検認 APPROVED 元村
	設計参考図	共通番号		設計 DESIGNED 麻生
	保管 REGISTERED			照査 CHECKED 岩崎
7RB6890 AG 0001			作成 DRAWN 藤田	図面番号 DRAWING NO. 4DD02445902N 変更記号 REV.MARK A

図面番号 DRAWING NO.
C4X0336

K51QL422000
2022.11.14

C	Nov.20.2017	REV	日付 DATE
	T.Komori	検認	APPROVED
	T.Murano	変更	REVISED
TERMINAL MARKS WAS CHANGED.		記事 CONTENTS	
		保管 REGISTERED	

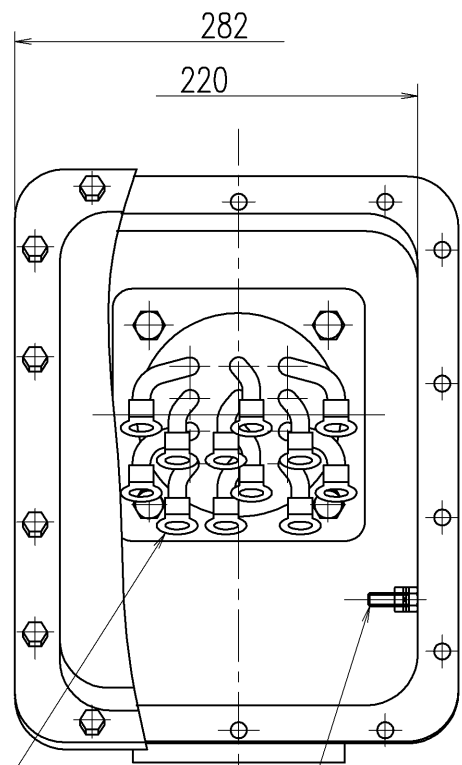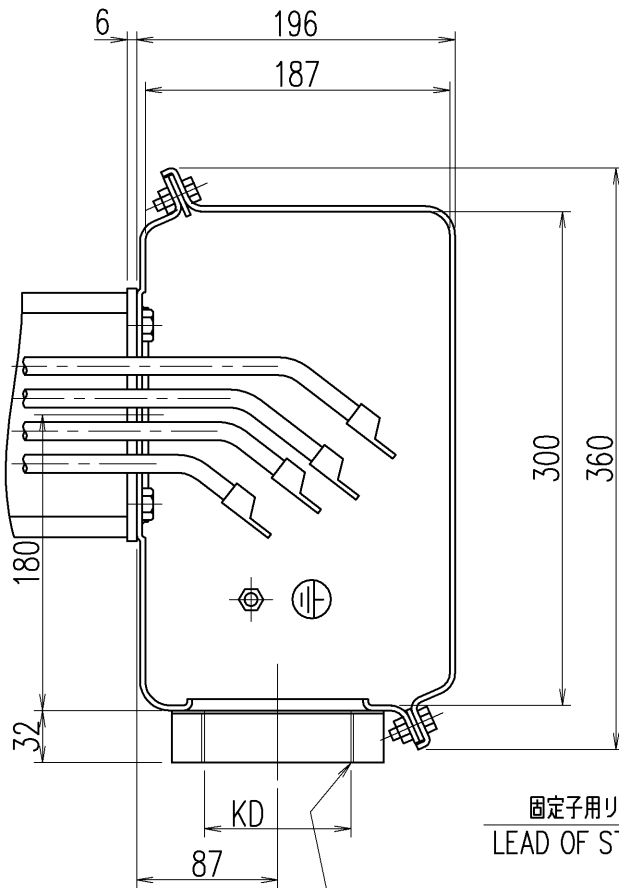


固定子用リード
LEAD OF STATOR

接地ボルト
EARTH BOLT M8

端子記号
TERMINAL MARKS

御注文品 ORDER	KD
	PF2 1/2
➔	PF3

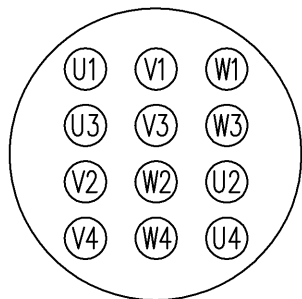

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.

出図先 保管 REGISTERED	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION			コード CODE TM21-FIIシリーズ 名称 TITLE 端子箱構造図 TERMINAL BOX CONSTRUCTION	
	作成日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNITS	検認 APPROVED	図面番号 DRAWING NO. C4X0336
	AUG.22.2003	NTS	mm	T.Beppu	
	設計参考図	共通番号		設計 DESIGNED	
-	-		F.nanri		
			照査 CHECKED	変更記号 REV.MARK C	
			S.yosida		
			作成 DRAWN		
			S.yosida		

1. 配線工事施工時の注意事項

1-1. 目的

高速スイッチングを行うインバータのコモン・モード電圧が、電動機や機械（減速機を含む）浮遊容量に印加されると、軸受の電食に至る可能性が考えられる。
上記要因による電食を防止する観点から、配線工事施工時の注意事項を以下に示す。

1-2. 配線工事施工時の注意事項

- (1) インバータと電動機間の主回路ケーブルは最短経路で配線し（L分の低減）、極力シールド付ケーブル（シールドの両端をそれぞれの機器に接続する）を使用する。（浮遊容量の低減）
- (2) インバータのアース線は最短経路で配線する。（L分の低減）
- (3) 電動機のアース線は下記のサイズとし、最短経路で配線する。（L分の低減）

区分	アース線太さ (mm ²)
1 1000kW 超過	100
2 750kW 超過 ~ 1000kW	80
3 300kW 超過 ~ 750kW	60
4 37kW 超過 ~ 300kW	38



また、十分に低インピーダンス*の接地極に接続のこと。

*機械側の接地（通常は建屋のアース）インピーダンスと同等、又はそれ以下。

(4) 電動機と機械（減速機を含む）が別々の台床に設置されている場合には、電動機のアースと機械のアースを接続する「コモンアース線」を追加配線し、各々の台床を電気的に接続すること。

※追加するコモンアース線は、

- ・高周波特性の良い平網線を使用のこと。
- ・電動機のアース線と同等、もしくはそれ以上の太さとする。
- ・最短経路で、2条以上で配線すること。（1000kW 超過時は3条）

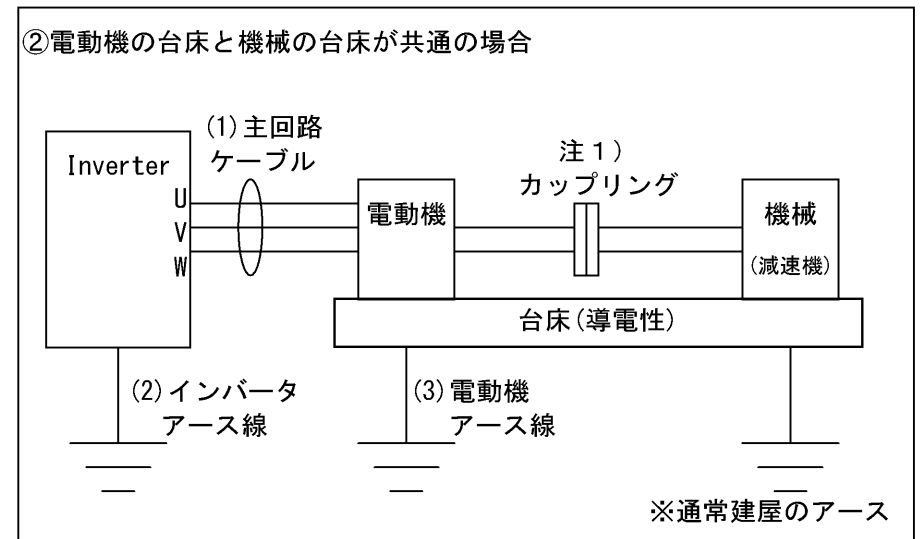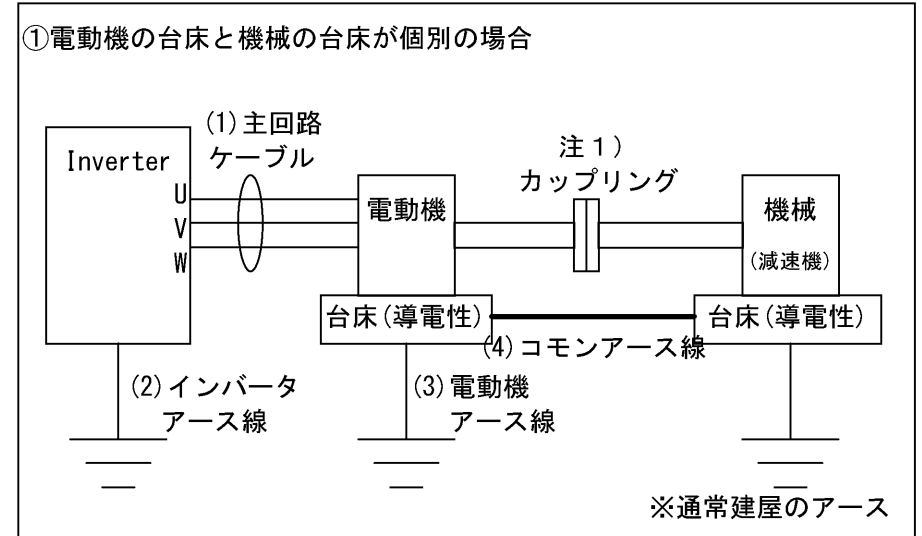

注1) 電動機と機械（減速機を含む）間の接続に「絶縁カップリング」を使用する対策も有効である。但し、大容量機では強度的問題で採用不可の場合がある。