


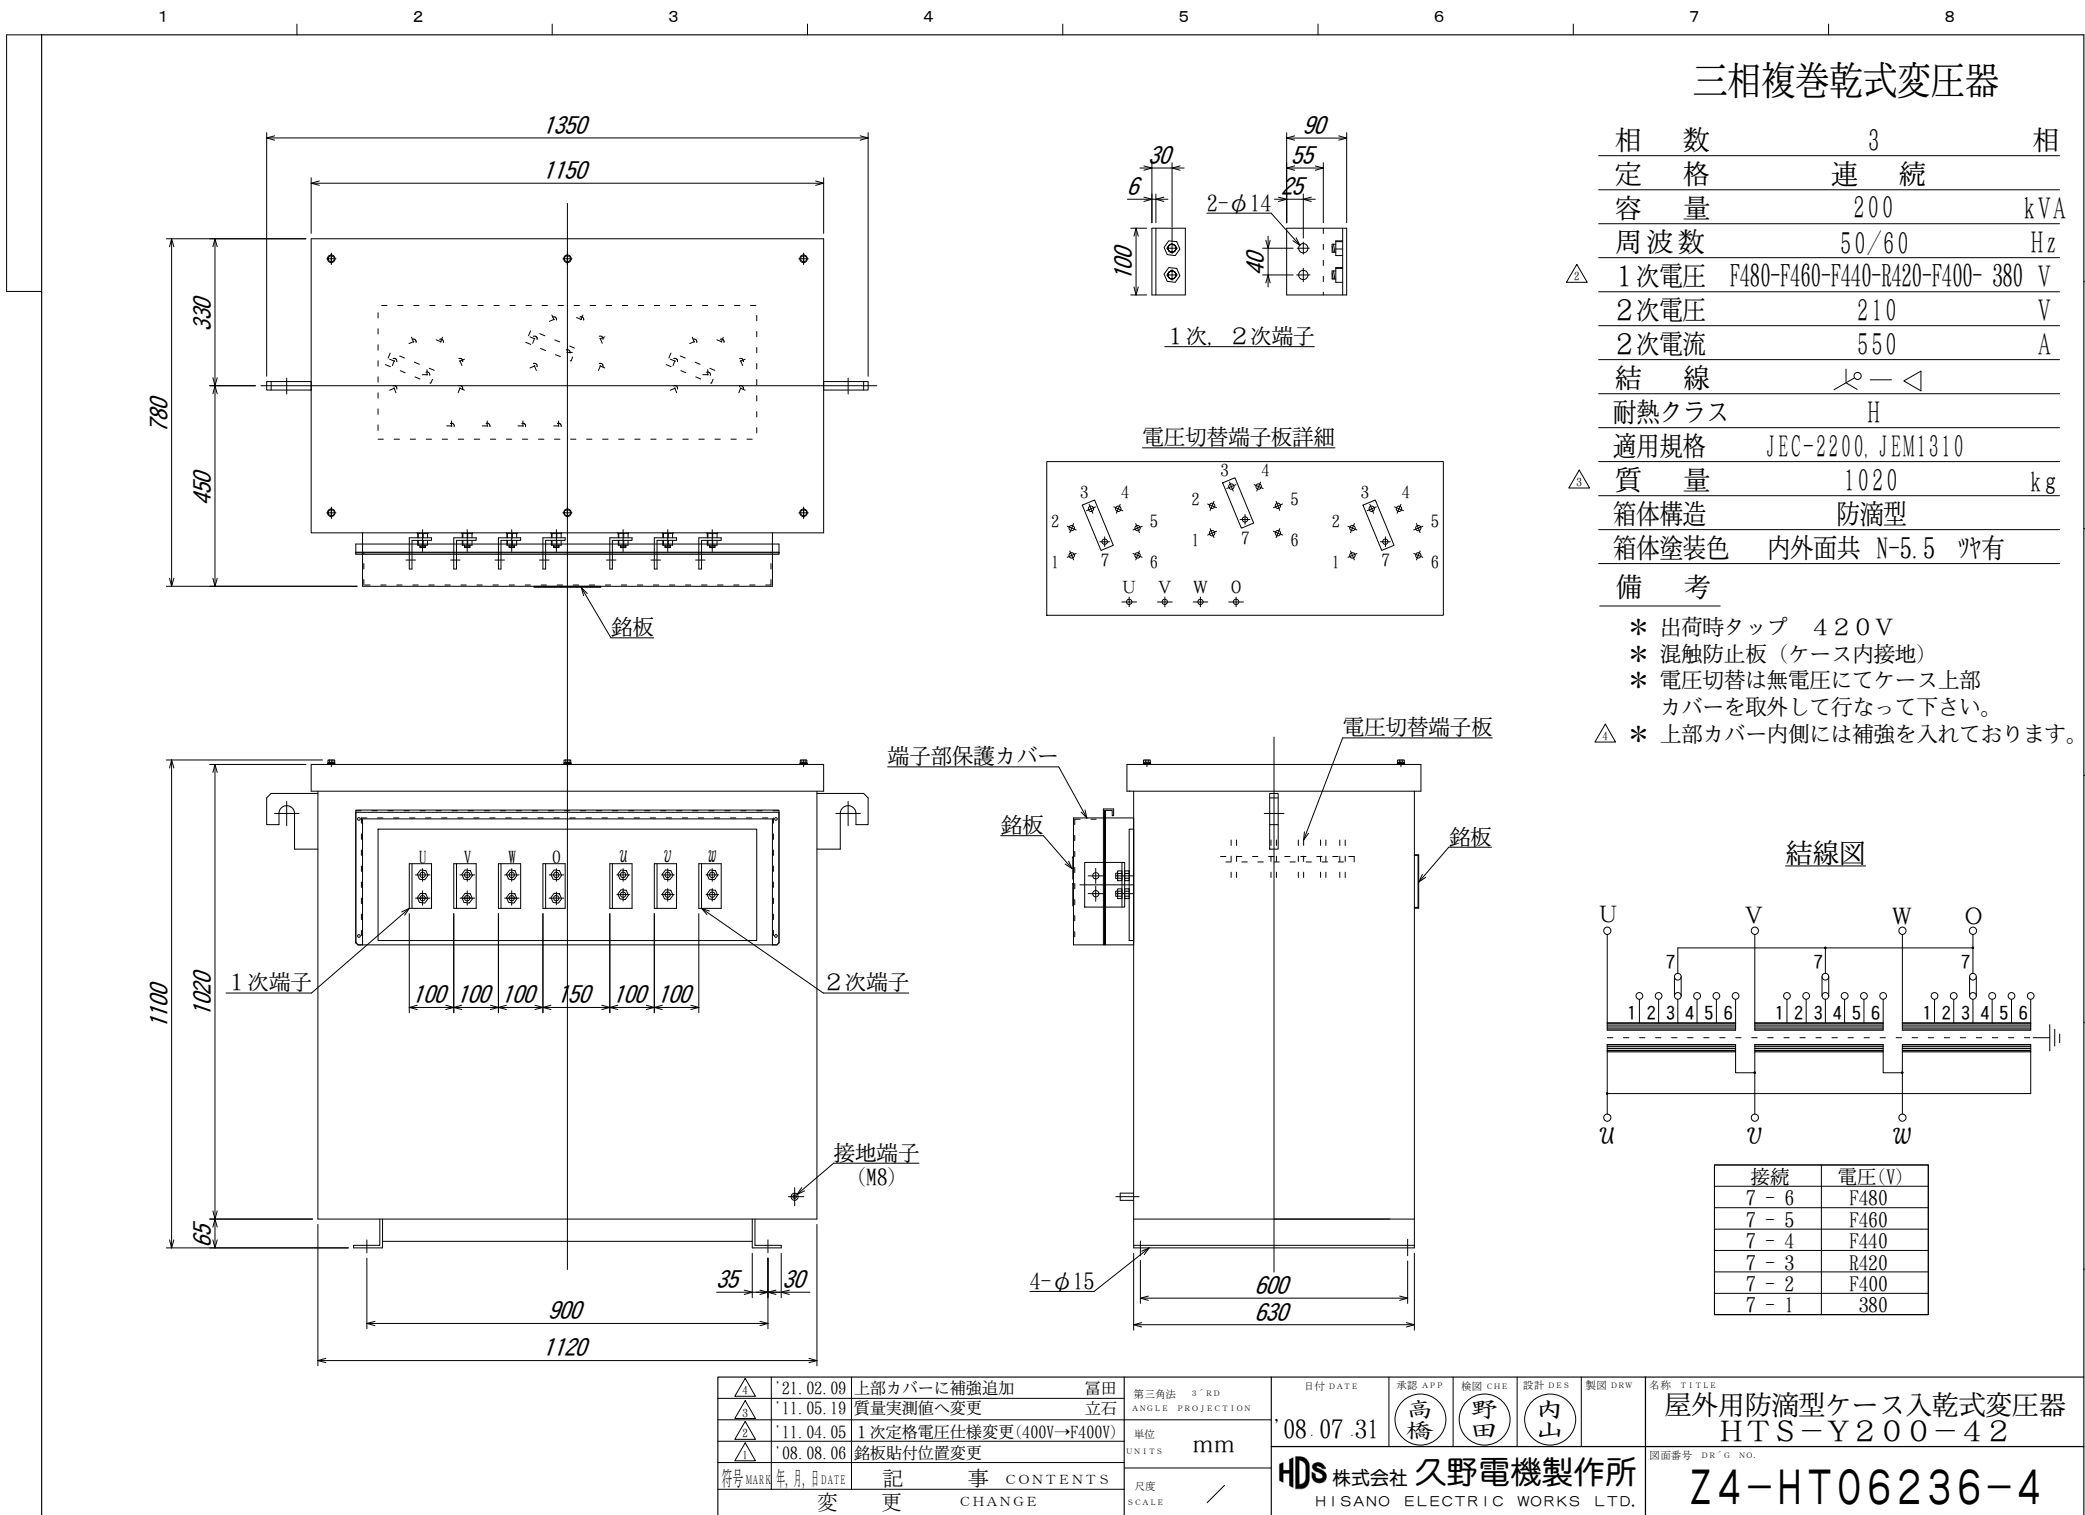

|    |          |                        |      |
|----|----------|------------------------|------|
| △  | 21.02.09 | 上部カバーに補強追加             | 富田   |
| △  | 11.05.19 | 質量実測値へ変更               | 立石   |
| △  | 11.04.05 | 1次定格電圧仕様変更(400V→F400V) |      |
| △  | 08.08.06 | 銘板貼付位置変更               |      |
| 符号 | MARK     | 年,月,日                  | DATE |
| 変  | 更        | 記                      | 事    |
|    |          | 変                      | 更    |

|                  |      |
|------------------|------|
| 第三角法             | 3°RD |
| ANGLE PROJECTION |      |
| 単位               | mm   |
| UNITS            |      |
| 尺度               | /    |
| SCALE            |      |

|                            |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
|----------------------------|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 日付                         | DATE | 承認 | APP | 検図 | CHE | 設計 | DES | 製図 | DRW |
| 08.07.31                   |      | 高橋 |     | 野田 |     | 内山 |     |    |     |
| HDS 株式会社 久野電機製作所           |      |    |     |    |     |    |     |    |     |
| HISANO ELECTRIC WORKS LTD. |      |    |     |    |     |    |     |    |     |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 名称              | TITLE    |
| 屋外用防滴型ケース入乾式変圧器 |          |
| HTS-Y200-42     |          |
| 図面番号            | DR'G NO. |
| Z4-HT06236-4    |          |